| 符号 MARK | 訂正記録 REVISION RECORD | 日付 DATE | 署名 NAME |
|---|---|---|---|
| A | | | |

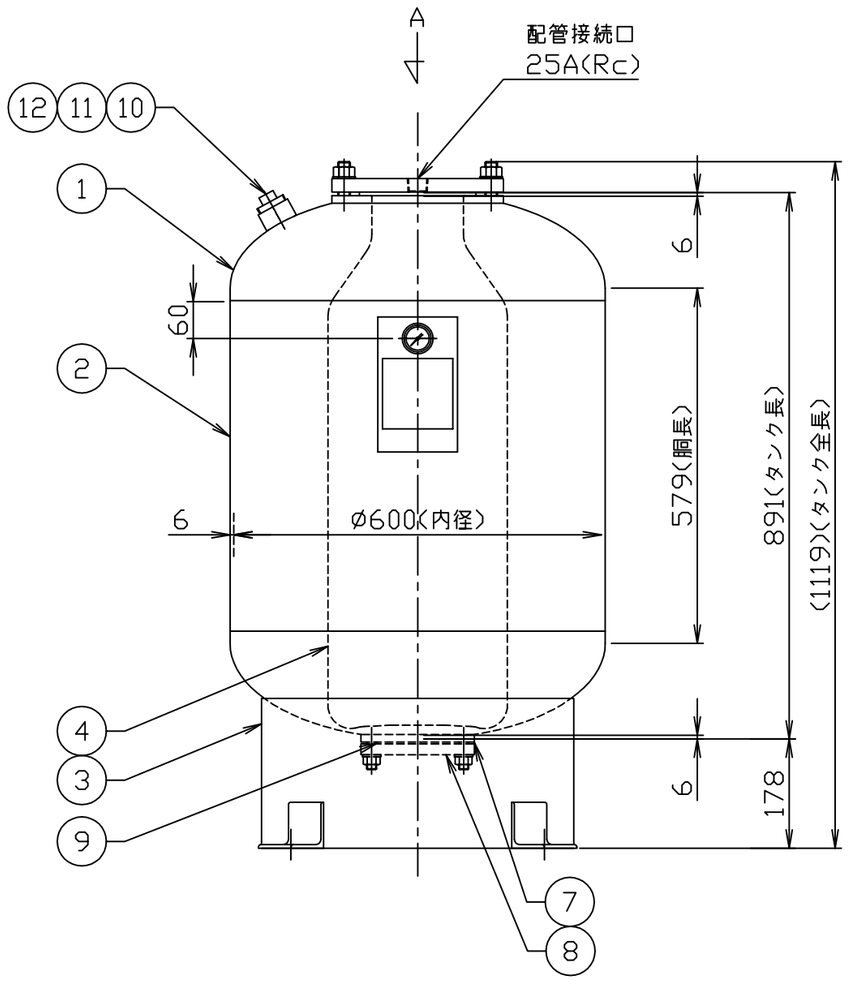


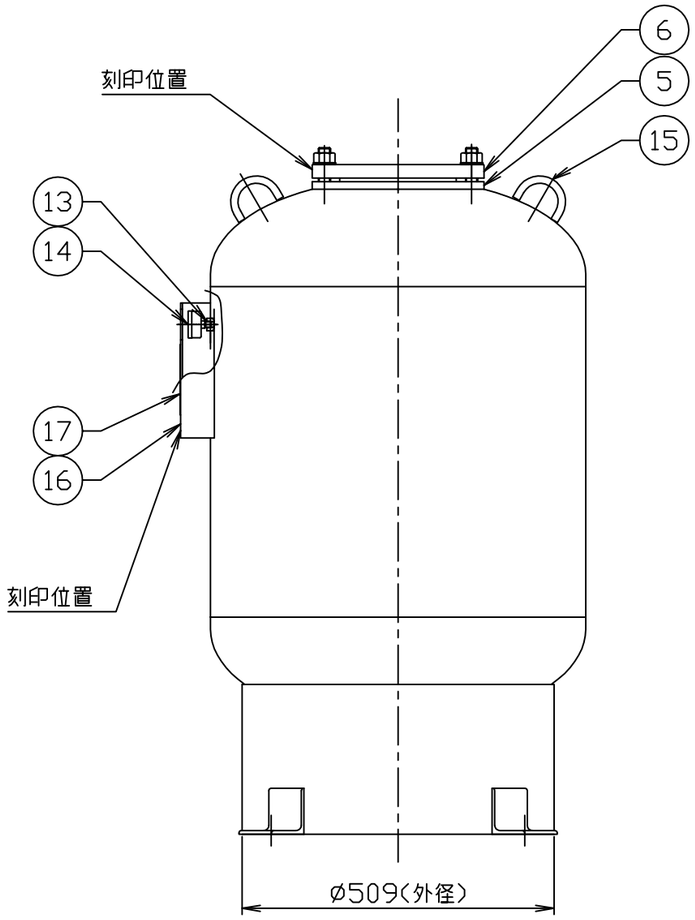


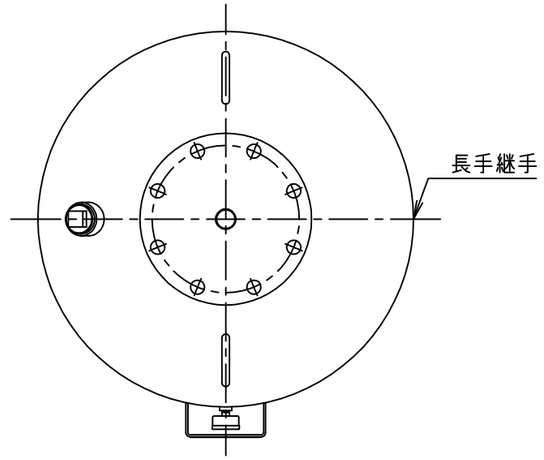


矢視A

| アンカー埋込み長さ(ケミカル) |
|---|
| 1.5G時　100mm　M12 |

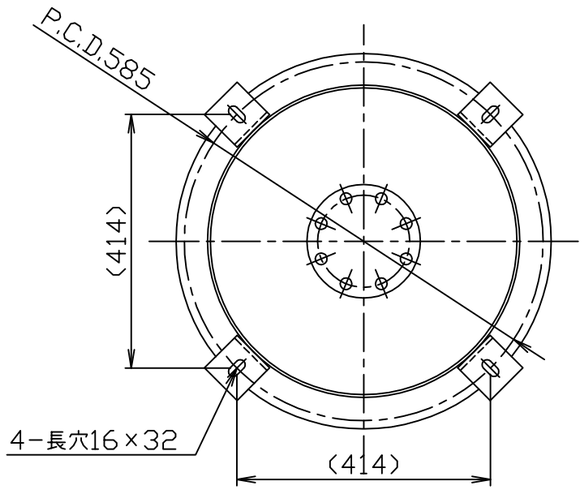


| 仕　様 | |
|---|---|
| 内容積 | 0.22　m³ |
| 規格 | 第二種圧力容器 |
| 最大吸収容量 | 0.176　m³ |
| 最高使用圧力 | 0.800　MPa |
| 水圧試験圧力 | 1.20　MPa |
| 空気封入圧力 | MPa |
| 最高使用温度 | 95　℃ |
| 塗装(外面のみ) | 錆止め塗装(赤錆色) |
| 質量 | 140　Kg |

注記
1）ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
2）空気封入圧力をご指示下さい。
　ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPａです。
3）圧力計・空気封入バルブは付属しております。
4）出荷時の封入圧力は最大0.5　MPaです。
　0.5　MPaを超える場合は現地にて調整願います。
5）屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは
　樹脂キャップとなります。

| 品番 No. | 部品名称 PARTS NAME | 個数 QTY | 材質 MATERIAL | 備考 NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 銘板 | 1 | AL | t0.8 |
| 16 | 銘板座 | 1 | SS400 | t3.2 |
| 15 | 吊金具 | 2 | SS400 | ø12 |
| 14 | 圧力計 | 1 | | |
| 13 | 圧力計ソケット | 1 | SUS304 | 1/8″-NPT |
| 12 | 空気封入口カバーソケット(プラグ付) | 1 | SGP相当 | 40A(Rp) |
| 11 | エアーバルブ | 1 | | 1/8″-NPT |
| 10 | 空気封入口ソケット | 1 | SUS304 | 1/8″-NPT |
| 9 | ジョイントシート(RF)t1.5 | 1 | − | NO.1995 |
| 8 | 点検口蓋フランジ(JIS B 2220) | 1 | SS400 | 80A(10K) |
| 7 | 点検口フランジ | 1 | SS400 | t25 |
| 6 | ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220) | 1 | SUSF304 | 150A(10K) |
| 5 | ブラダー取付口フランジ | 1 | SS400 | t30 |
| 4 | ブラダー | 1 | IIR | |
| 3 | スカート | 1 | SS400 | t4.5 |
| 2 | 胴板 | 1 | SS400 | t6.0 |
| 1 | 正半楕円型鏡板(ＥＤ) | 2 | SS400 | ø600-t6.0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 注番 ORDER No. | | 三角法 THIRD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 1／10 | 名称 NAME 密閉式膨張タンク |
| 設計 DESIGNED 戸澤 | 検図 CHECKED 山本真 | 担当 SECTION STAFF | 客先 CUSTOMER | 型式 TYPE AFX-200NX　個数 QTY |
| 2017,05,01 | 2018,01,31 | 、、 | 現場名 OBJECT | 備考 NOTE 0.8MPa（屋内仕様） |

ホーコス株式会社 HORKOS CORP

図番 FILE NAME 0M3223000A0100E